




τουακιτή εγκατάσταση κλά. 1/20

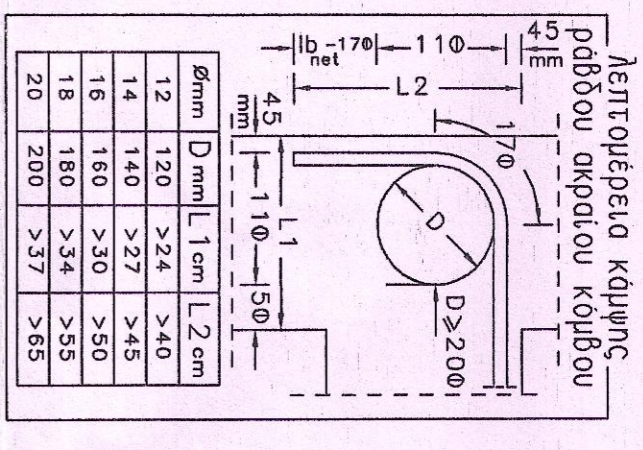


Λειτουργικές υποστηρίξεις κλά. 1/20

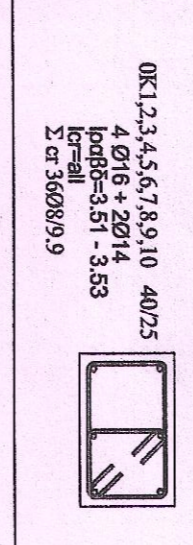

τοιμή τουαγιών - λείψανα υδραυλικών κλά. 1/20

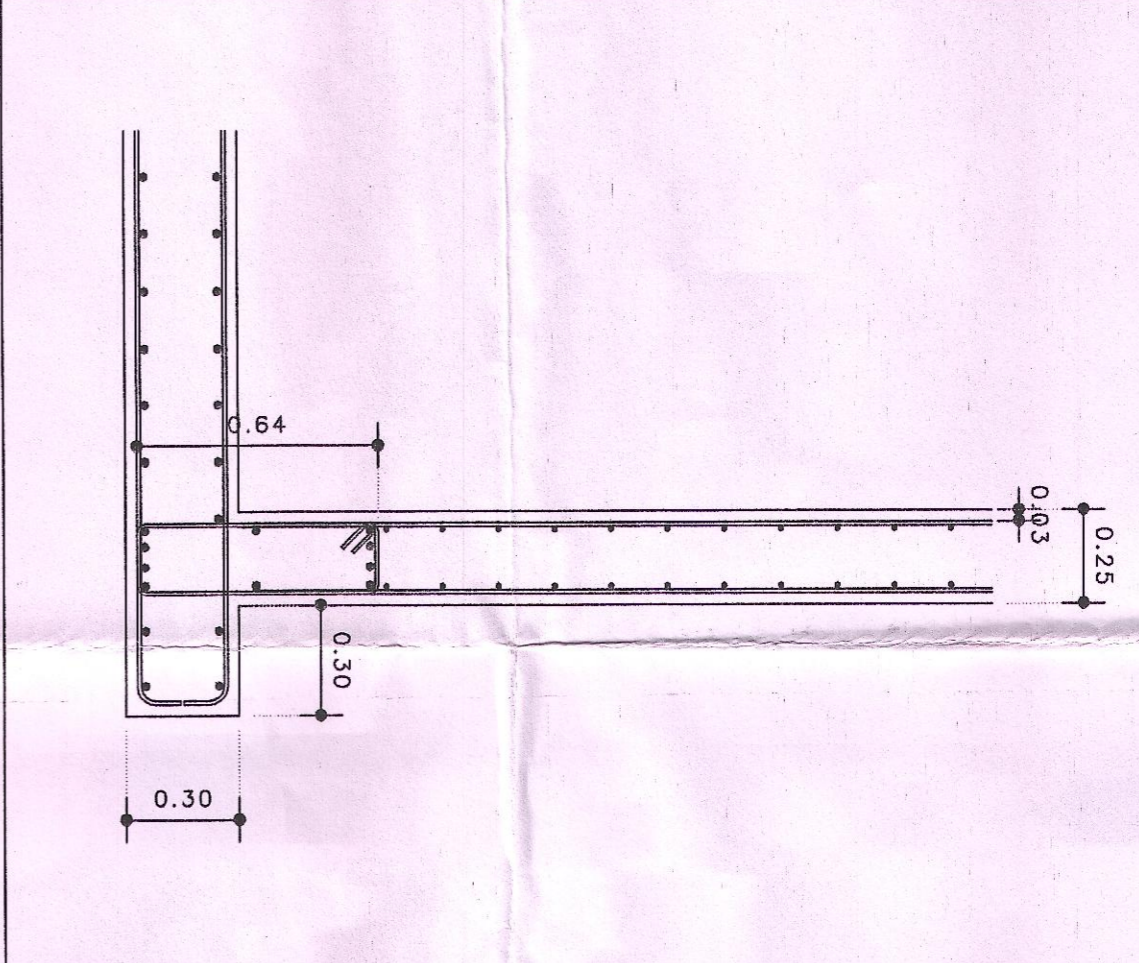

τοιμή τουαγιών - τελικός οροφής κλά. 1/20

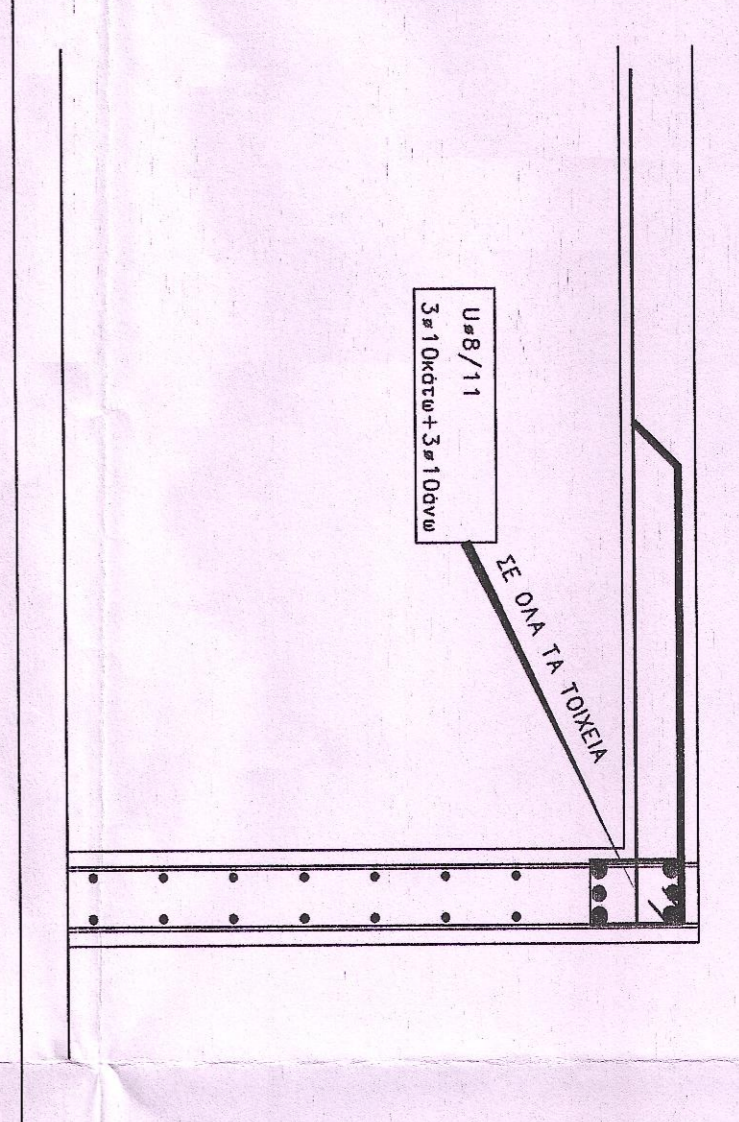

γενικές οδηγίες

Η συσκευασία των των υαλοπινιών και της ζυμωτής...
Κατά την αποθήκευση να τηρούνται σε ξηρό, αεριζόμενο χώρο...
Κατά την εγκατάσταση να τηρούνται οι προδιαγραφές...

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
(Συμπλήρωμα με τον Κ.Τ.Σ. 08Κ 315B/15-4-97)

- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΕΤΕΛΛΑΣ ΣΥΡΡΟΔΕΜΑΤΟΥ**
- Κατηγορία Σχεδιοέλεγχος : ΣΠ / 20
- Κατηγορία Κοιλούρας : 10-12 cm
- Ενσωμάτωση Κοιλούρας : 31,5 mm
- Μέγεθος Κοιλούρας : 150x15x15 cm
- Λογική Εξέλιξη : Κοιλούρας με την Τεχνολογία
- Εργαλεία Υποστήριξης : ΝΥΔ
- Χρόνος Εγκατάστασης : 10 min
- Χρόνος Επεξεργασίας : 10 min

- ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΟΦΙΩΝ**
- Διαστάσεις : 30 mm με ελάχιστο ποσοστό 50%
- Λογική : ο λείψανος : 30 mm με ελάχιστο ποσοστό 50%
- Υποστηρίγματα : 30 mm με ελάχιστο ποσοστό 50%

- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΕΤΕΛΛΑΣ ΟΡΟΦΙΩΝ**
α) Διαστάσεις οροφής : Β5000
- Κοιλούρα Κοιλούρας : ο ομοιο D1=40 mm
- Κοιλούρα οροφών : ο ομοιο D2=40 mm
β) Διαστάσεις οροφής : ο ομοιο D3=250 mm
- Κοιλούρα οροφών : ο ομοιο D3=250 mm
- Κοιλούρα οροφών : ο ομοιο D3=300 mm

ΕΝΤΟΝΗ ΑΠΩΘΕΣΙΣ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΣΥΡΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Το κώλυμα δίνεται για να πιστοποιήσει το μέγεθος 150 m³ και κατανομή ομοιομορφίας...
Το κώλυμα δίνεται για να πιστοποιήσει το μέγεθος 150 m³ και κατανομή ομοιομορφίας...
Το κώλυμα δίνεται για να πιστοποιήσει το μέγεθος 150 m³ και κατανομή ομοιομορφίας...

ΠΑΡΑΔΟΧΕΙΣ

1. Υαλό	Συμπόριο 60mm/20mm/25mm	C 20/25	1,00 KN/m
	Συμπόριο 60mm/20mm/25mm	C 12/15	3,50 KN/m
	Κοιλούρα οροφών ομοιομορφίας	S 500	5,00 KN/m
	Κοιλούρα οροφών ομοιομορφίας	S 500	5,00 KN/m
2. ΕΛΩΙΚΑ ΒΑΡΗ	Ομοιομορφία Συμπόριο	25,00 KN/M ²	
	Μητροίτες Ομοιομορφίας	2,10 KN/M ²	
	Μητροίτες Ομοιομορφίας	3,60 KN/M ²	
3. ΟΡΟΦΕΣ	Μητροίτες Ομοιομορφίας	1,00 KN/M ²	
	Μητροίτες Ομοιομορφίας	1,30 KN/M ²	
	Μητροίτες Ομοιομορφίας	0,80 KN/M ²	
	Μητροίτες Ομοιομορφίας	0,50 KN/M ²	
	Μητροίτες Ομοιομορφίας	1,30 KN/M ²	
	Μητροίτες Ομοιομορφίας	1,30 KN/M ²	
4. Διάφραγμα Οπτικού	Μητροίτες Ομοιομορφίας	2,00 KN/m	
	Μητροίτες Ομοιομορφίας	5,00 KN/m	

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΤΡΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΜΑΡΙΑΣ Κ. ΤΟΠΑΛΗ

**"ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΤΡΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ"**

ΕΥΔΑΥΤΟΤΟΙ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Αρ. ΣΧ. Σ ΚΑ.: 1/50

Καταγγέλλω έκδοσης 2009
Η. Ονομαστικά

ΜΑΡΙΑ Κ. ΤΟΠΑΛΗ
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΤΡΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΑΡΙΑ Κ. ΤΟΠΑΛΗ